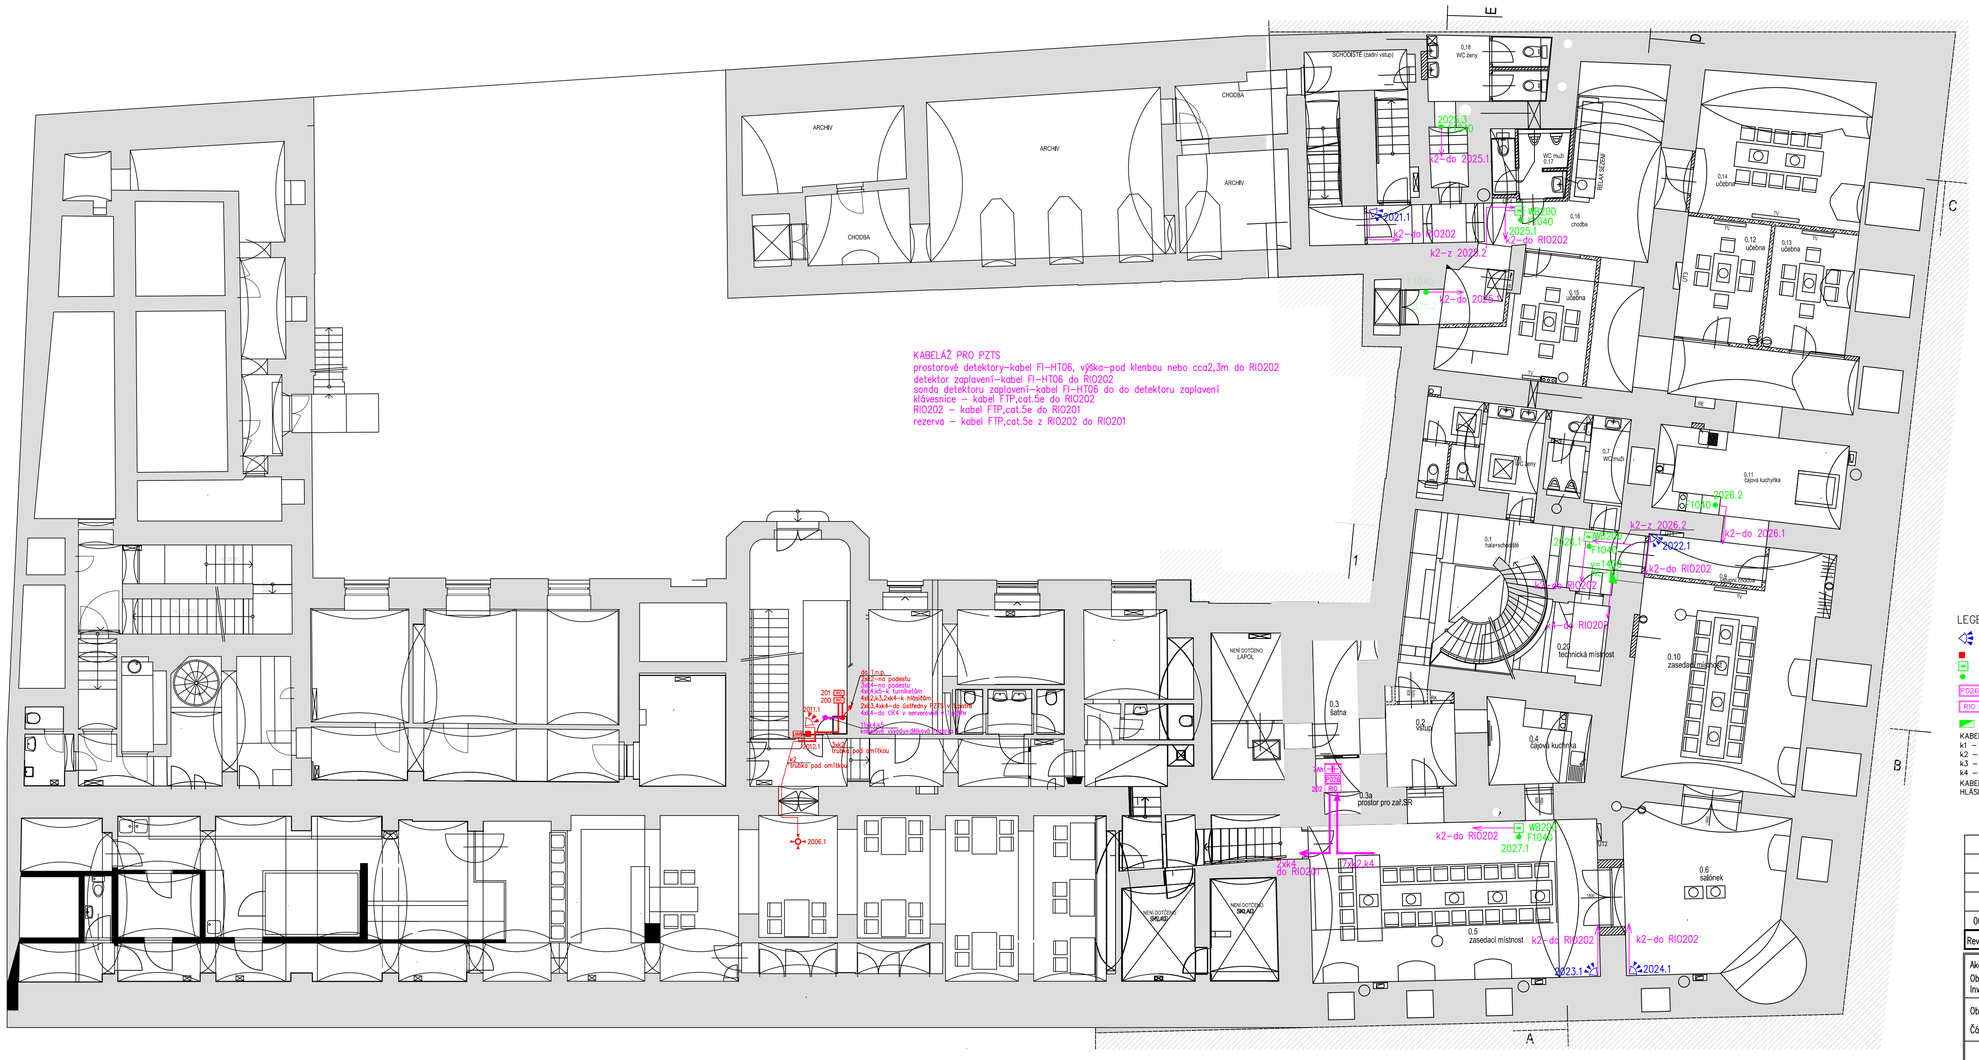

LEGENDA PZTS

- DETEKTOR POHYBU PIR
- MAGNETICKÝ KONTAKT
- DETEKTOR ZAPLAVENÍ
- SONDA DETEKTORU ZAPLAVENÍ
- PO26 MODUL–KONCENTRÁTOR,ZDROJ,AKU
- RIO KONCENTRÁTOR
- KLÁVESNICE

KABELY:
k1 – FI–HT04
k2 – FI–HT06
k3 – H05VV–F 2x1,5
k4 – FTP cat.5e
KABELY BUDOU ULOŽENY V OHEBNÝCH TRUBKÁCH
HLÁSIČE BUDOU UMÍSTĚNY V ROZÍCH POD KLENBOU NEBO VE VÝŠCE cca 2,3m

00	2.2020	Prováděcí projekt	V. Chládková		PZTS	2004–1257
Revize	Datum	Stupeň projektu – předmět revize	Vypracoval	Podpis	Zařízení	Číslo

Akce: SZIF ÚSTŘEDÍ, VE SMEČKÁCH 33
Objednatel: Státní zemědělský intervenční fond, Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
Investor: Státní zemědělský intervenční fond, Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1

Obsah: Půdorys 1.p.p.
Část: PZTS

ALKOM RECHYTTA
V Holešovičkách 10/1446
180 00 Praha 8
tel. 242 490 222
fax: 242 490 507
e-mail: alkom@alkom.cz
www.alkom.cz

Projektant:	V. Chládková	Měřítko:	1 : 100
Kreslil:	V. Chládková	Formát:	8xA4
Kategorie:	"citlivé"		

Revize: 01
Evidenční číslo: 3020–059
Číslo výkresu: 1